
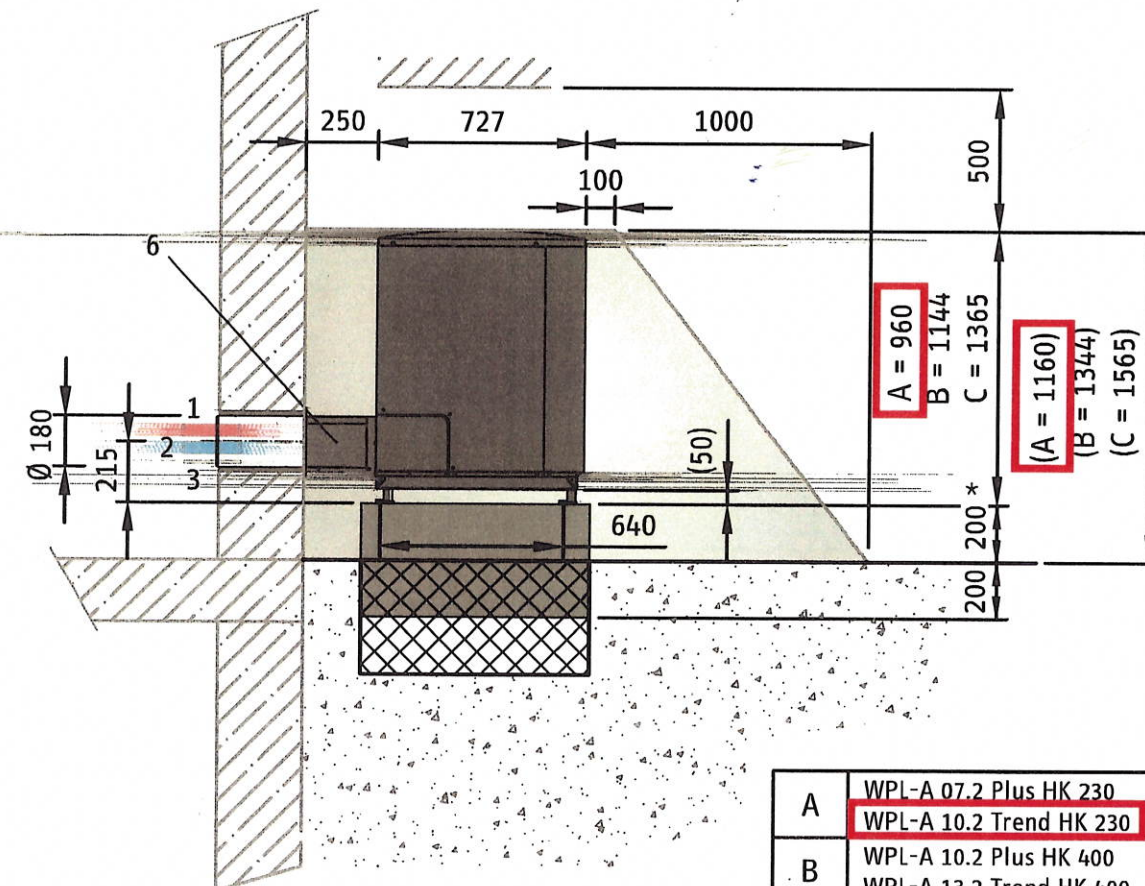
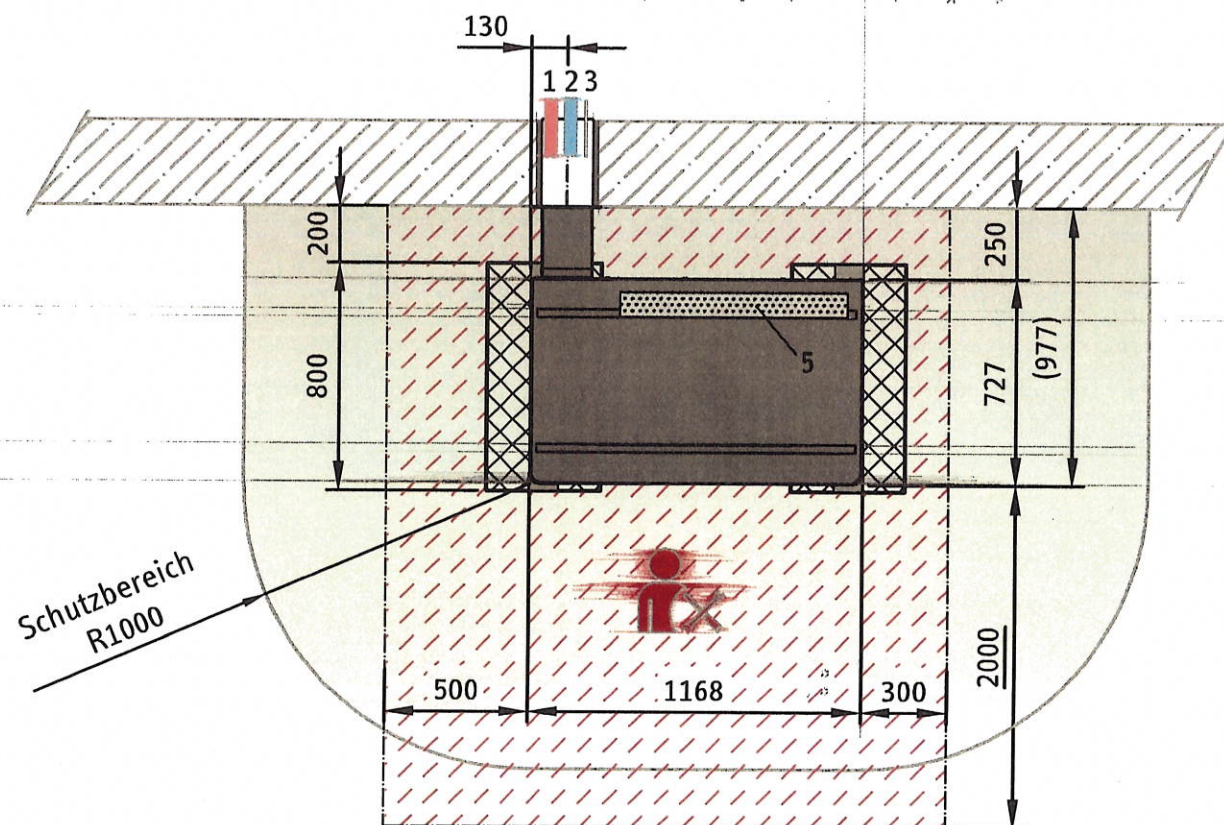


Befestigung der Wärmepumpe mit Wandkonsolen
Typ: WPL-A 10.2 Trend HK 230

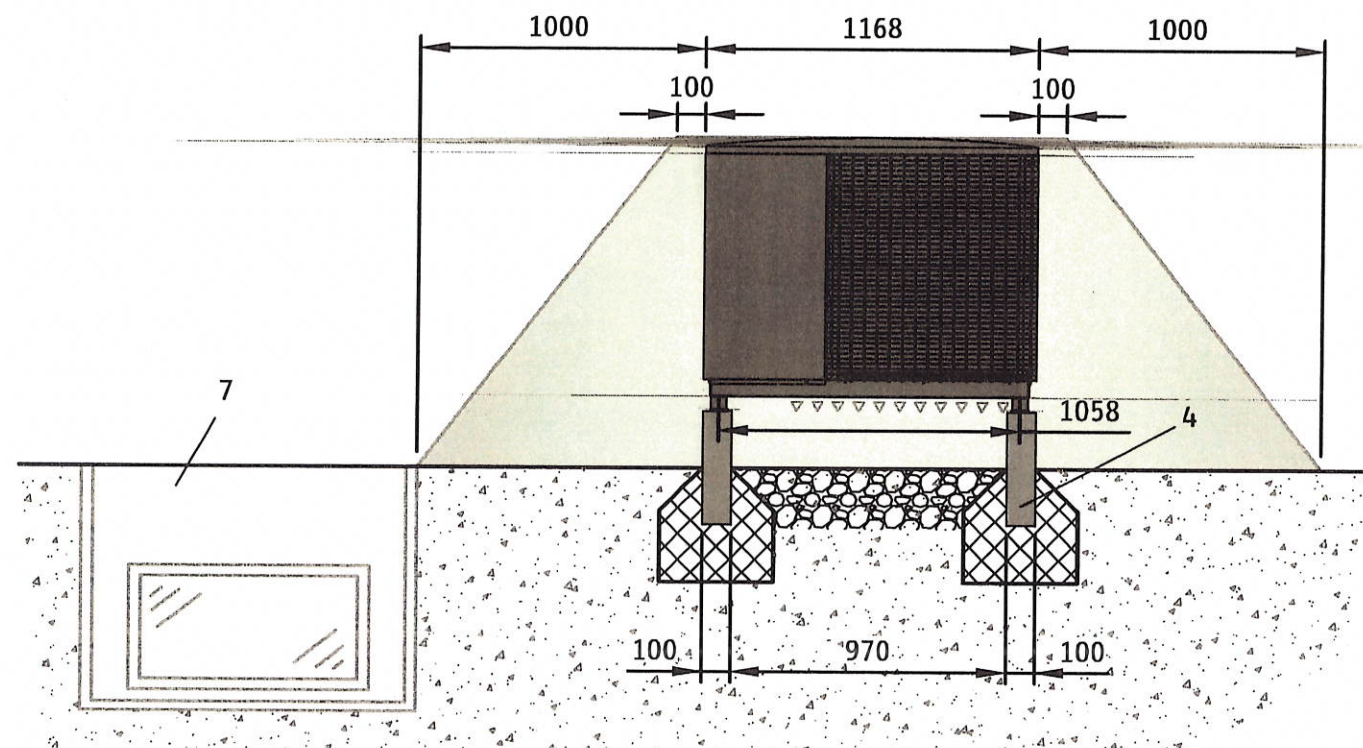

A	WPL-A 07.2 Plus HK 230 WPL-A 10.2 Trend HK 230
B	WPL-A 10.2 Plus HK 400 WPL-A 13.2 Trend HK 400
C	WPL-A 13.2 Plus HK 400

Legende:

- 1 Heizung Vorlauf (Austritt) - WP G 1 1/4" A
- 2 Heizung Rücklauf (Eintritt) - WP G 1 1/4" A
- 3 Elektro- Anschlussleitungen
- 4 Streifenfundament
z.B. Creabeton "FINLAGO Vakuum Stellplatte"
Art.-Nr.: 123672 - 100x10x40 cm (zuschneiden)
- 5 Kondensatablauf:
- Freier Ablauf in Sickerpackung
- 6 Teleskopkanal
- 7 Lichtschacht

* regionale Schneehöhe beachten

Beachten: bei Freifeldaufstellung oder windexponierten Lagen ist eine Rückwand/Windschutz notwendig. z.B. 207713/ 208679/ 208680

Sicherheitsventil eingebaut 2.5 bar

Bauherrschaft

Projektverfasser
Hans Dürig AG
Heizung - Sanitär
Hintere Gasse 11
3132 Riggisberg
Hans Dürig AG / M. Dürig
Riggisberg, 10.09.2025

STIEBEL ELTRON

Name: WP
Dat: 28.05.2025
Geprüft: HS

Wärmepumpe: WPL-A 07.2/10.2/13.2 Plus/Trend HK
Streifenfundament erhöht, mit freiem Ablauf, Anschluss nach hinten

WPL-A 159