bergHolz GmbH, Glütschbachstrasse 95, Uetendorf

Tinyhaus Junger, Hünibach

Situation 1:200

Baugesuch

b+d ingenieure ag
Höchhusweg 6 · 3612 Steffisburg
Hobachergässli 1 · 3800 Matten
033 650 80 80 · bd-ing.ch

Plan-Nr.	22-2409.361
Format	60 x 84
Referenz	Enya Steinmann / Sonam Kunz

Mod	Gez	Geprüft	Freigabe	Datum	Bemerkungen
	este	slin	skun	22.01.2025	
A					
B					
C					
D					

Legende:

Bestehend: / Projekt:

- Mischabwasserleitung
- Ortbetonschacht / Kontrollschacht / Pumpenschacht
- Schmutzabwasserleitung
- Ortbetonschacht / Kontrollschacht / Pumpenschacht
- Regenabwasserleitung
- Ortbetonschacht / Kontrollschacht / Strassenablauf / Einlauftrog
- Elektroanlage Rohrblock / Leitung
- Freileitung mit Stange
- Schacht / Verteilkabine / Kandelaber
- Fernmeldeanlage Rohrblock / Leitung
- Freileitung mit Stange
- Schacht / Verteilkabine
- Kabelfernsehen
- Schacht / Verteilkabine
- Trinkwasserleitung
- Hydrant überflur, unterflur / Schieber
- Werkleitungsgraben

Bestehend:

- *Fahrbahnen*
- *Rad- und Gehwege*
- *Gebäude*
- *Gewässer*

Projekt:

- Neubau Gebäude
- Neubau Terrasse
- Neubau Natursteinmauer

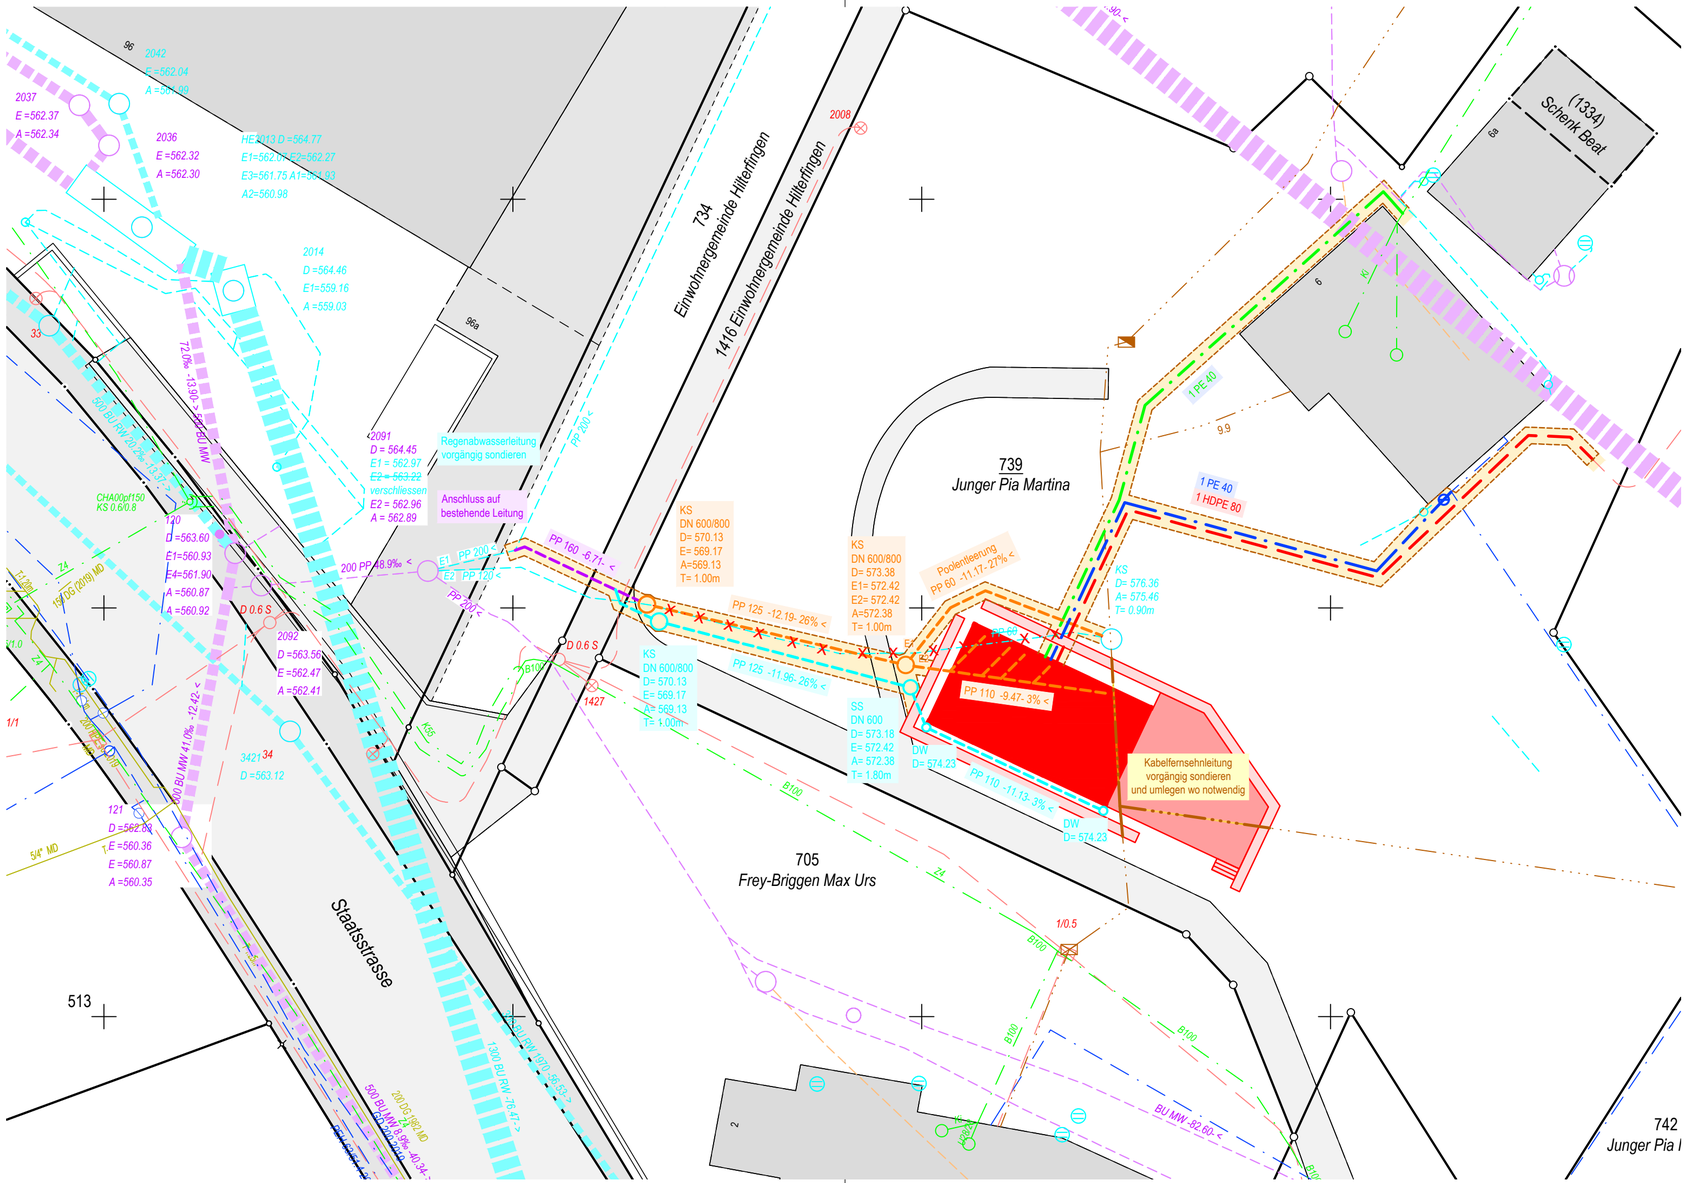
734
Einwohnergemeinde Hilterfingen
1416 Einwohnergemeinde Hilterfingen
(1334)
Schenk Beat
739
Junger Pia Martina
705
Frey-Briggen Max Urs
742
Junger Pia I
513
Staatsstrasse
Regenabwasserleitung vorgängig sondieren
Anschluss auf bestehende Leitung
Kabelfernsehleitung vorgängig sondieren und umlegen wo notwendig
Pooleinsteerung
2042
E =562.04
A =561.99
2037
E =562.37
A =562.34
2036
E =562.32
A =562.30
2014
D =564.46
E1=559.16
A =559.03
2091
D = 564.45
E1 = 562.97
E2 = 563.22
verschliessen
E2 = 562.96
A = 562.89
2092
D =563.56
E =562.47
A =562.41
3421
D =563.12
1427
2008
1/0.5
1/1
1 PE 40
1 HDPE 80
KS
DN 600/800
D= 570.13
E= 569.17
A=569.13
T= 1.00m
KS
DN 600/800
D= 573.38
E1= 572.42
E2= 572.42
A=572.38
T= 1.00m
KS
D= 576.36
A= 575.46
T= 0.90m
SS
DN 600
D= 573.18
E= 572.42
A= 572.38
T= 1.80m
DW
D= 574.23
DW
D= 574.23
PP 110 -9.47- 3% <
PP 110 -11.13- 3% <
PP 125 -12.19- 26% <
PP 125 -11.96- 26% <
PP 160 -6.71- <
PP 200 <
PP 200 <
PP 200 <
200 PP 18.9% <
PP 200 <
PP 80 -11.17- 27% <
PP 80
500 BU RW +20.2‰ -10.1- <
72.0‰ -13.90- 2x150 MW
CHA00pf150
KS 0.6/0.8
CHA00pf150
KS 0.6/0.8
200 DG (09) MD
200 DG (09) MD
500 BU MW 41.0‰ -12.42- <
1300 BU RW 76.47- >
1300 BU MW 110.9‰ -5.53- >
500 BU MW 81.9‰ -40.34- <
BU MW -82.60- <
D 0.6 S
D 0.6 S
D 0.6 S
B100
B100
B100
B100
B100
B100
B100
Z4
Z4
Z4
Z4
54" MD
54" MD
54" MD